Кран электрический полукозловой г/п 1т и 2т

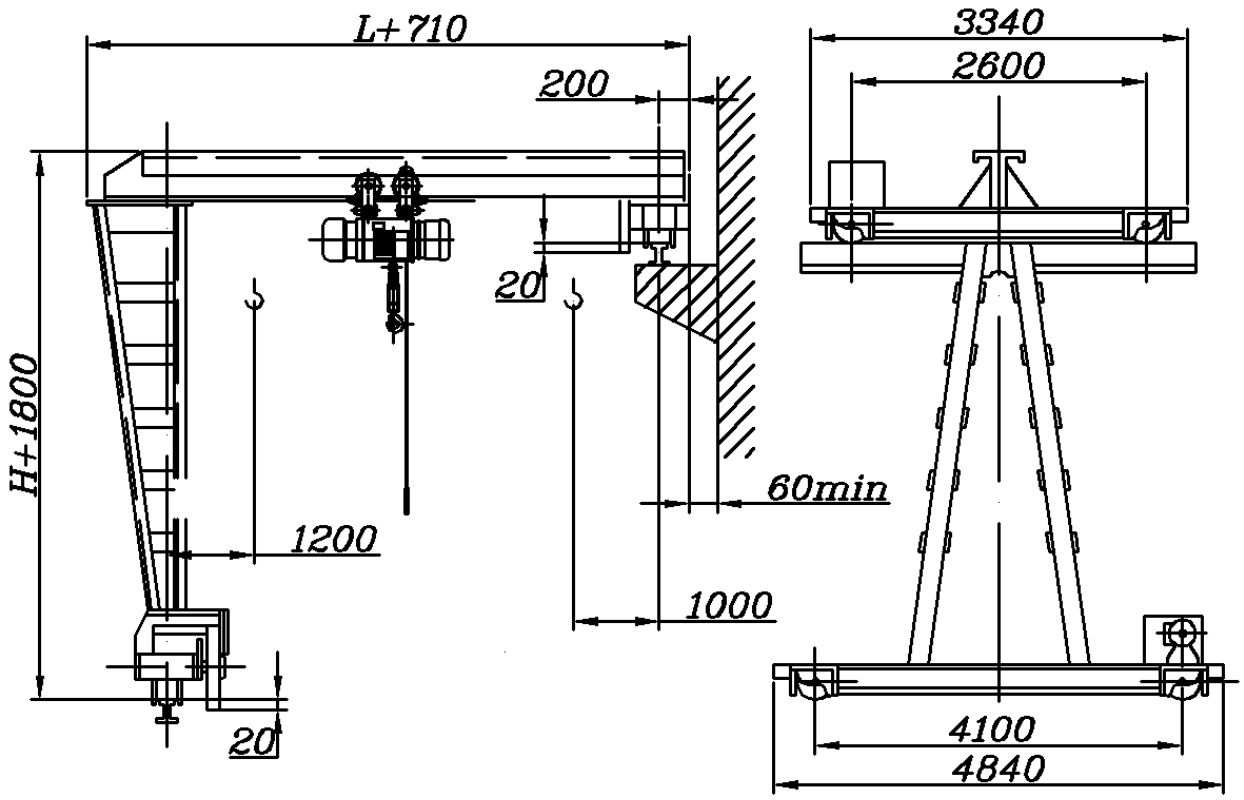

г/п т	Пролёт L, м	Высота подъёма H, м	База крана B, м	Номинальная скорость, м/с			Нагрузка на колесо при работе, кН	Суммарная мощность двигателей, Вт	Масса,т
				подъёма	передвижения				
					тали	крана			
1,0	8	3,2-6,3	4,1	0,13	0,4	0,5	8-17	5,3	2,5
	10								
	11								
2,0	8						12-21	9,3	3,9
	10								
	11								

В опросном листе, указать желаемое исполнение крана, поставив отметки в полях ☐.
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение крана.

Грузоподъемность, т	
Пролет крана (L, м)	
Высота подъема (H,м)	
Скорость подъема/опускания (м/мин.)	
Скорость передвижения крана (м/мин.)	
Скорость передвижения тележки (м/мин.)	
Скорость передвижения тали м/мин	
Тип подкранового рельса (Р43,Р50, кР70, КР 80…)	
Группа классификации режима работы крана по ИСО 4301/1 (А3, А4, А5, А6, А7)	
Группа классификации режима работы механизмов крана по ИСО 4301/1 (М3. М4, М5, М6, М7)	
Категория размещения крана	**☐ У1 (на улице)** ☐ У2 (под навесом) ☐ У3 (в помещении) ☐_____

ООО «Электротяжкран»
www.etk-ks.ru
E-mail: info@etk-ks.ru

ЭТК крановые системы

Тел/факс +7(812)313-29-64
+7 (495)646-03-65

Кран электрический полукозловой г/п 1т и 2т

Температура эксплуатации крана	☐ от -10^{0}С до +40^{0}С ☐ **от -20^{0}С до +40^{0}С** ☐ от -40^{0}С до +40^{0}С ☐ _____
Управление краном	☐ из кабины ☐ **с подвесного пульта** ☐ дублирующее управление
Род электрического тока, напряжение и число фаз	☐ **силовая цепь –трехфазный 50 гц 380В**
Ветровой район по ГОСТ 1451-77	
Тип токоподвода питания к крану (Указать длину хода крана)	☐**Кабель** ☐ **троллеи** ☐ **кабельный барабан**
Опции для крана, не входящие в стандартную комплектацию	
☐ Регистратор параметров крана	
☐ Оптические датчики сближения крана с соседним или с препятствием	☐ Звуковая и световая сигнализация на передвижение
Дополнительные требования и опции к козловому крану:	
Количество заказываемых кранов_____	☐ Необходимость доставки
Адрес доставки:	☐ Необходимость монтажа
Наименование Вашей организации	
ФИО и Должность заполнившего опросный лист	
Контакты Тел./факс	
E-mail	
Опросный лист заполнил /подпись/	Дата заполнения
Ответственный менеджер /подпись/	Дата приема опросного листа

Кран электрический полукозловой г/п 3,2т и 5т

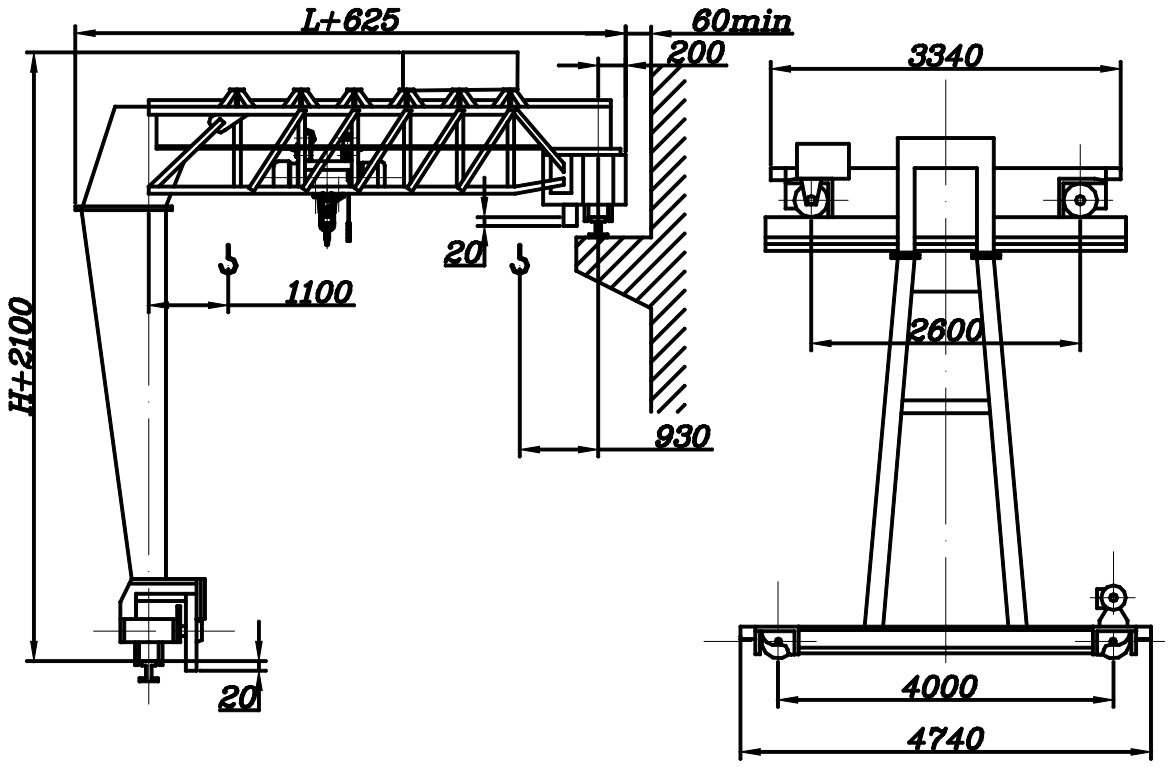

г/п т	Пролёт L, м	Высота подъёма H, м	База крана, м	Номинальная скорость, м/с			Нагрузка на колесо при работе, кН	Суммарная мощность двигателей, Вт	Масса, т
				подъёма	передвижения				
					тали	крана			
3,2	11-16,5	3,2-6,3	4,0	0,13	0,4	0,53	24-34	9,05	3,5
5,0							40-53	12,5	5,0

В опросном листе, указать желаемое исполнение крана, поставив отметки в полях ☐.
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение крана.

Грузоподъемность, т	
Пролет крана (L, м)	
Высота подъема (H,м)	
Скорость подъема/опускания (м/мин.)	
Скорость передвижения крана (м/мин.)	
Скорость передвижения тележки (м/мин.)	
Скорость передвижения тали м/мин	
Тип подкранового рельса (Р43,Р50, кР70, КР 80…)	
Группа классификации режима работы крана по ИСО 4301/1 (А3, А4, А5, А6, А7)	
Группа классификации режима работы механизмов крана по ИСО 4301/1 (М3. М4, М5, М6, М7)	
Категория размещения крана	**☐ У1 (на улице)** ☐ У2 (под навесом) ☐ У3 (в помещении) ☐_____
Температура эксплуатации крана	☐ от -10^{0}С до +40^{0}С **☐ от -20^{0}С до +40^{0}С** ☐ от -40^{0}С до +40^{0}С ☐ _____

ООО «Электротяжкран»
www.etk-ks.ru
E-mail: info@etk-ks.ru

ЭТК крановые системы

Тел/факс +7(812)313-29-64
+7 (495)646-03-65

Кран электрический полукозловой г/п 3,2т и 5т

Управление краном		☐ из кабины ☐ **с подвесного пульта** ☐ дублирующее управление
Род электрического тока, напряжение и число фаз		☐ **силовая цепь –трехфазный 50 гц 380В**
Ветровой район по ГОСТ 1451-77		
Тип токоподвода питания к крану (Указать длину хода крана)		☐**Кабель** ☐ **троллеи** ☐ **кабельный барабан**
Опции для крана, не входящие в стандартную комплектацию		
☐ Регистратор параметров крана		
☐ Оптические датчики сближения крана с соседним или с препятствием		☐ Звуковая и световая сигнализация на передвижение
Дополнительные требования и опции к козловому крану:		
Количество заказываемых кранов_____		☐ Необходимость доставки
Адрес доставки:		☐ Необходимость монтажа
Наименование Вашей организации		
ФИО и Должность заполнившего опросный лист		
Контакты	Тел./факс	
	E-mail	
Опросный лист заполнил /подпись/		Дата заполнения
Ответственный менеджер /подпись/		Дата приема опросного листа

Кран электрический полукозловой г/п 5т и 10т с кабиной

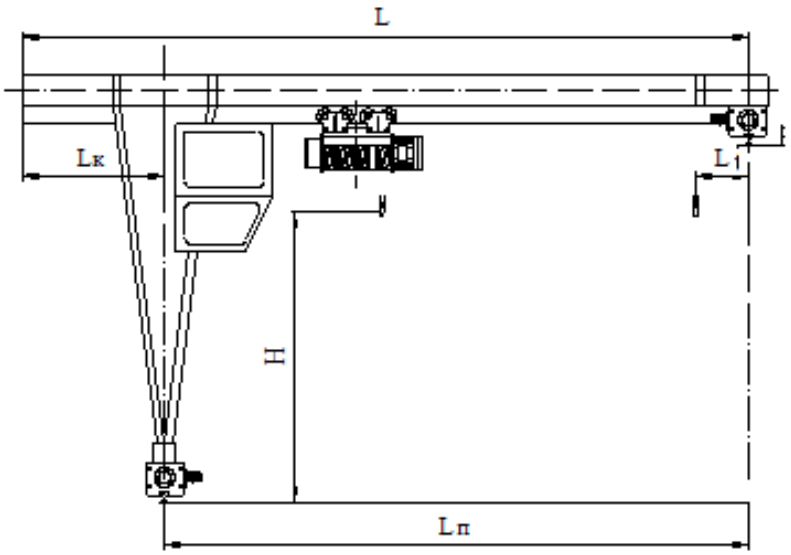

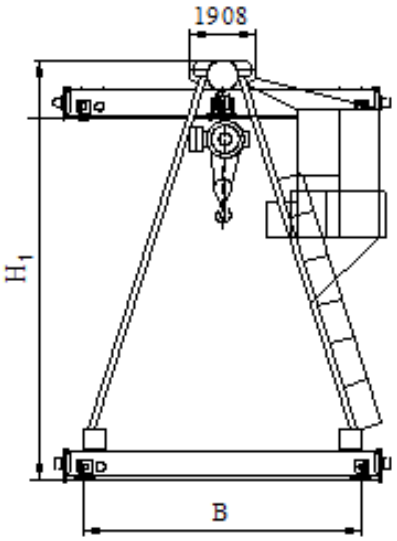

г/п, т	Пролёт Lп, м	Вылет консоли, Lk,м	База крана B, м	Номинальная скорость, м/мин			Нагрузка на колесо при работе, кН	Суммарная мощность двигателей, Вт	Масса, т
				подъёма	передвижения				
					тали	крана			
5,0	12,5	3,6	8,0	8	20	20	85	15,55	11,6
	16,0	4,5							15,3
	20,0								
	25,0	6,3					100		16,1
10,0	16,0	4,5	10,0				160	26,7	20,0
	20,0						200		23,0
	25,0	6,3							30,0
	32,0						210		35,0

В опросном листе, указать желаемое исполнение крана, поставив отметки в полях ☐.
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение крана.

Грузоподъемность, т	
Пролет крана (Lп, м)	
Вылет консоли (Lк, м)	
Вылет крюка (L_1,м)	
Высота подъема (H,м)	
Высота строительная (H_1, м)	
Скорость подъема/опускания (м/мин.)	
Скорость передвижения крана (м/мин.)	
Скорость передвижения тележки (м/мин.)	
Скорость передвижения тали м/мин	
Тип подкранового рельса (Р43,Р50, кР70, КР 80…)	
Группа классификации режима работы крана по ИСО 4301/1 (А3, А4, А5, А6, А7)	
Группа классификации режима работы механизмов крана по ИСО 4301/1 (М3. М4, М5, М6, М7)	
Категория размещения крана	**☐ У1 (на улице)** ☐ У2 (под навесом) ☐ У3 (в помещении) ☐_____
Температура эксплуатации крана	☐ от -10^{0}С до +40^{0}С **☐ от -20^{0}С до +40^{0}С** ☐ от -40^{0}С до +40^{0}С ☐ _____

ООО «Электротяжкран»
www.etk-ks.ru
E-mail: info@etk-ks.ru

ЭТК крановые системы

Тел/факс +7(812)313-29-64
+7 (495)646-03-65

Кран электрический полукозловой г/п 5т и 10т с кабиной

Управление краном		☐ из кабины ☐ **с подвесного пульта** ☐ дублирующее управление
Род электрического тока, напряжение и число фаз		☐ **силовая цепь –трехфазный 50 гц 380В**
Ветровой район по ГОСТ 1451-77		
Тип токоподвода питания к крану (Указать длину хода крана)		☐**Кабель** ☐ **троллеи** ☐ **кабельный барабан**
Опции для крана, не входящие в стандартную комплектацию		
☐ Регистратор параметров крана		
☐ Оптические датчики сближения крана с соседним или с препятствием		☐ Звуковая и световая сигнализация на передвижение
Дополнительные требования и опции к козловому крану:		
Количество заказываемых кранов_____		☐ Необходимость доставки
Адрес доставки:		☐ Необходимость монтажа
Наименование Вашей организации		
ФИО и Должность заполнившего опросный лист		
Контакты	Тел./факс	
	E-mail	
Опросный лист заполнил /подпись/		Дата заполнения
Ответственный менеджер /подпись/		Дата приема опросного листа